





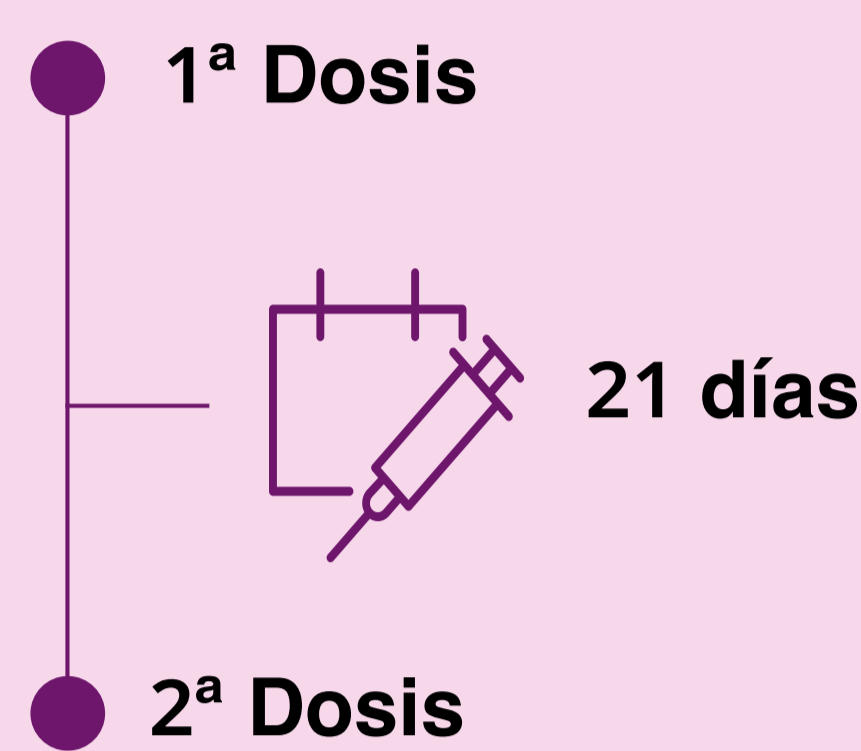


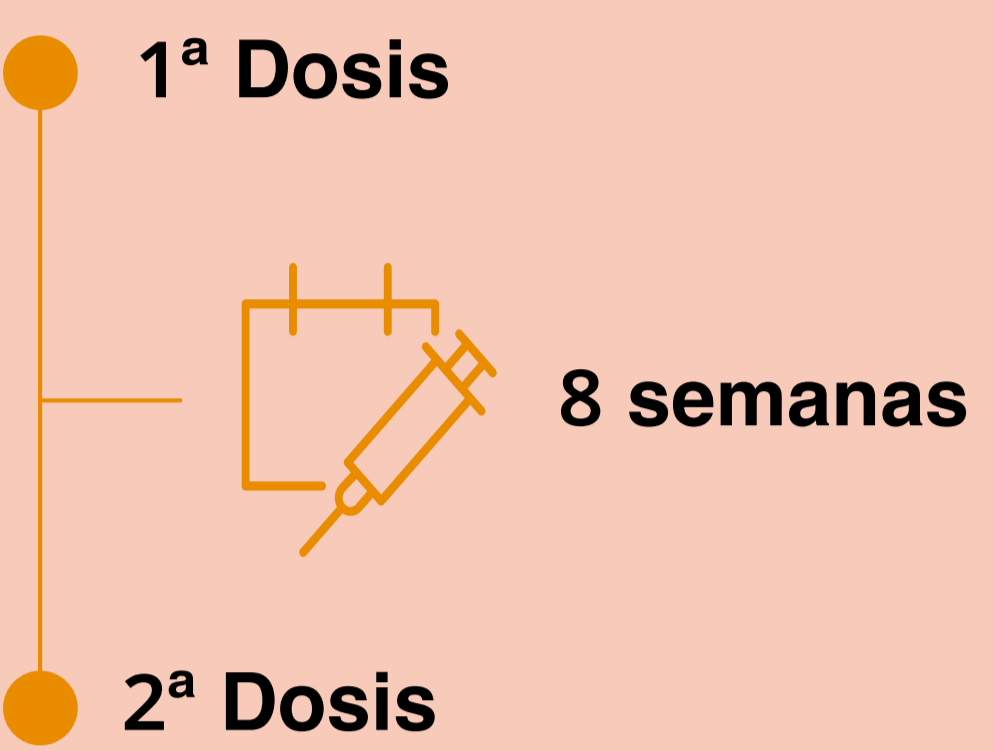



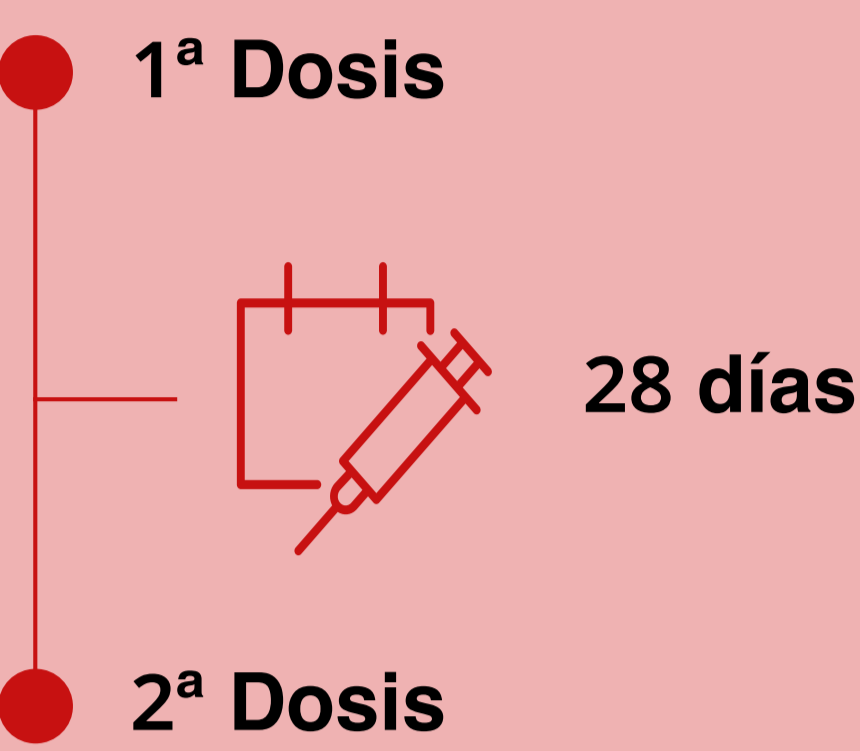


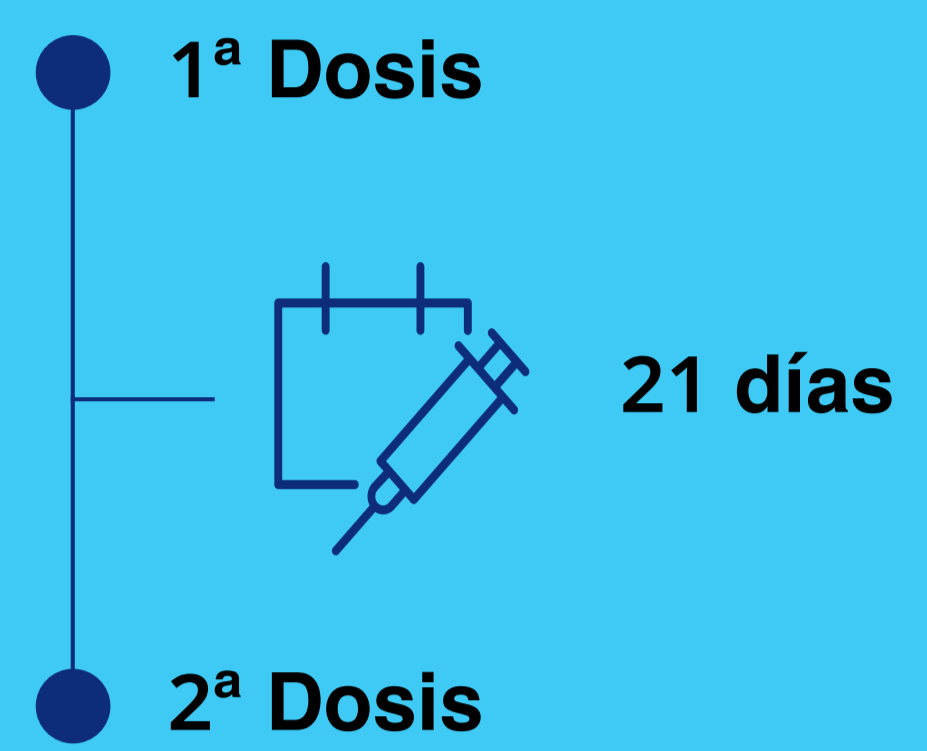

	Pfizer Comirnaty® "Formato Adulto" ≥ 12 años	Pfizer Comirnaty® "Formato Infantil" 5 - 11 años	Spikevax (Moderna) ≥ 12 años	Nuvaxovid (Novavax) ≥ 18 años
Dosis	ARNm  1ª Dosis 21 días 2ª Dosis	ARNm  1ª Dosis 8 semanas 2ª Dosis	ARNm  1ª Dosis 28 días 2ª Dosis	Proteínas  1ª Dosis 21 días 2ª Dosis
Viales	 Vial 0,45ml Dosis 0,3ml Dilución cloruro sódico 1,8ml 0,9% (suero fisiológico) 6 dosis*	 Vial 1,3ml Dosis 0,2ml Dilución cloruro sódico 1,3ml 0,9% (suero fisiológico) 10 dosis*	 Vial 5ml Dosis 0,5ml Sin dilución 10 dosis*	 Vial 5ml Dosis 0,5ml Sin dilución 10 dosis*
Conservación	 -60° /-90° 9 meses 2°/8° 31 días Tª ambiente <30° 2 horas Tras dilución 6 horas	 -60° /-90° 9 meses 2°/8° 10 semanas Tª ambiente <30° 12 horas Tras dilución 12 horas	 -25° /-15° 7 meses 2°/8° 30 días Tª ambiente <25° 24 horas Vial perforado <25° 19 horas	 2°/8° 9 meses Tª ambiente <25° 12 horas Vial perforado <25° 6 horas
Preparación	 Atemperar el vial fuera del frigorífico. Antes de la dilución, invertir el vial de la vacuna suavemente 10 veces. Desinfectar el tapón del vial con alcohol 70° o clorhexidina 2% y dejar secar.	 Atemperar el vial fuera del frigorífico. Antes de la dilución, invertir el vial de la vacuna suavemente 10 veces. Desinfectar el tapón del vial con alcohol 70° o clorhexidina 2% y dejar secar.	 Se debe dejar que el vial refrigerado entre 2 y 8 °C alcance la temperatura ambiente. Girar suavemente el vial varias veces manteniéndolo vertical, sin volterar ni agitar. Repetir ese movimiento antes de extraer cada una de las dosis.	 Se debe dejar que el vial refrigerado entre 2 y 8 °C alcance la temperatura ambiente. Girar suavemente el vial, no agitar. Repetir ese movimiento antes de extraer cada una de las dosis.

los 5+2 correctos

Paciente	correcto
Vacuna	correcta
Intervalo	correcto
Dosis	correcta
Vía	correcta
Lugar anatómico	correcto
Documentación	correcta

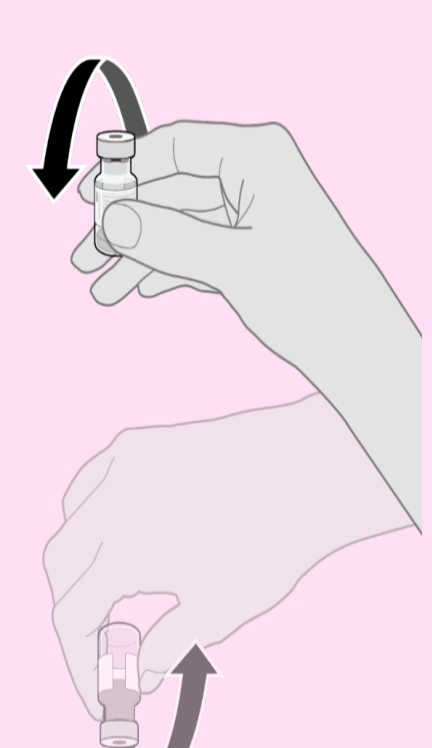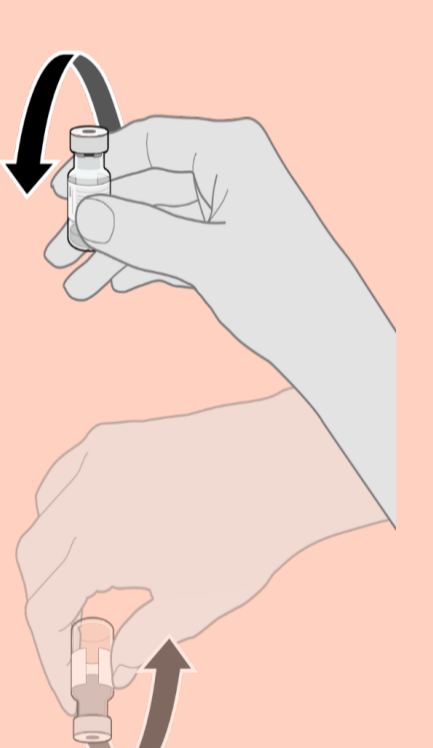1 REGISTRAR
Cartilla vacunal
Diraya

2 VACUNAR

* Si se pueden extraer dosis adicionales completas, emplearlas.

- Muy recomendable el empleo de jeringas de bajo espacio muerto.
- Se recomienda usar la misma aguja para extraer y administrar dosis.
- No combinar excedente de vacuna de viales diferentes.
- Si se cambia de aguja para la inyección, introducir pequeña cantidad de aire antes de retirar la primera aguja para evitar pérdidas de producto por cambio de aguja.
- Desechar viales, jeringas y agujas en contenedor de residuos sanitarios.